

2023-04-20

2023 04 20

2023 04 20

Q	PLC	CCLINK_IE_Field Basic	JP-CE	IO	
Q	PLC	CCLINK_IE_Field Basic	JP-CE	IO	GX-WORKS2
		IO			

- GX-WORKS2

1. Q PLC IO
2. PLC Ethernet CCLINK_IE_Field Basic IO

1. LAEconfig IP
192.168.0.x
2. GX-WORKS2 PLC

新建

系列(S):

QCPU(Q模式)

机型(T):

Q03UDV

工程类型(P):

简单工程

程序语言(G):

梯形图

☐ 使用标签(L)

确定

取消

3.




4.

IP

CC-Link IEF Basic



5.

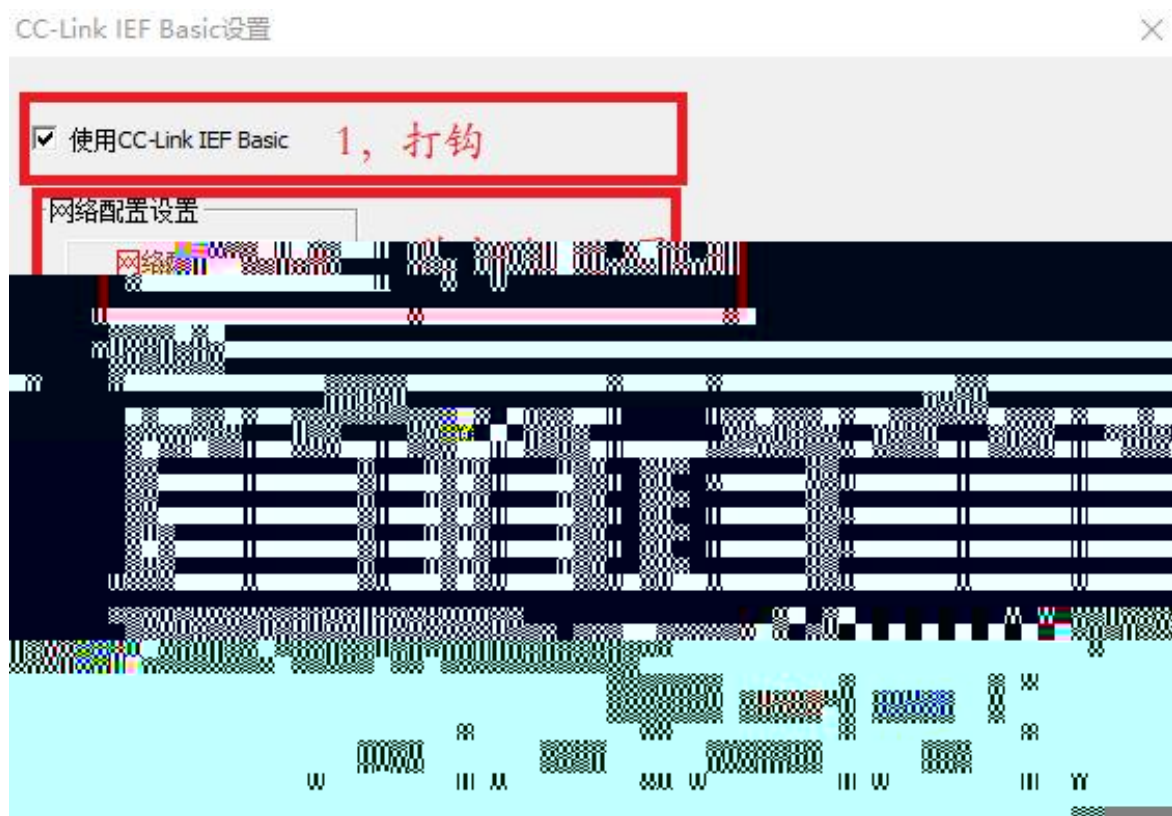


6.

CC-Link IEF Basic

64 BOOL

64BOOL

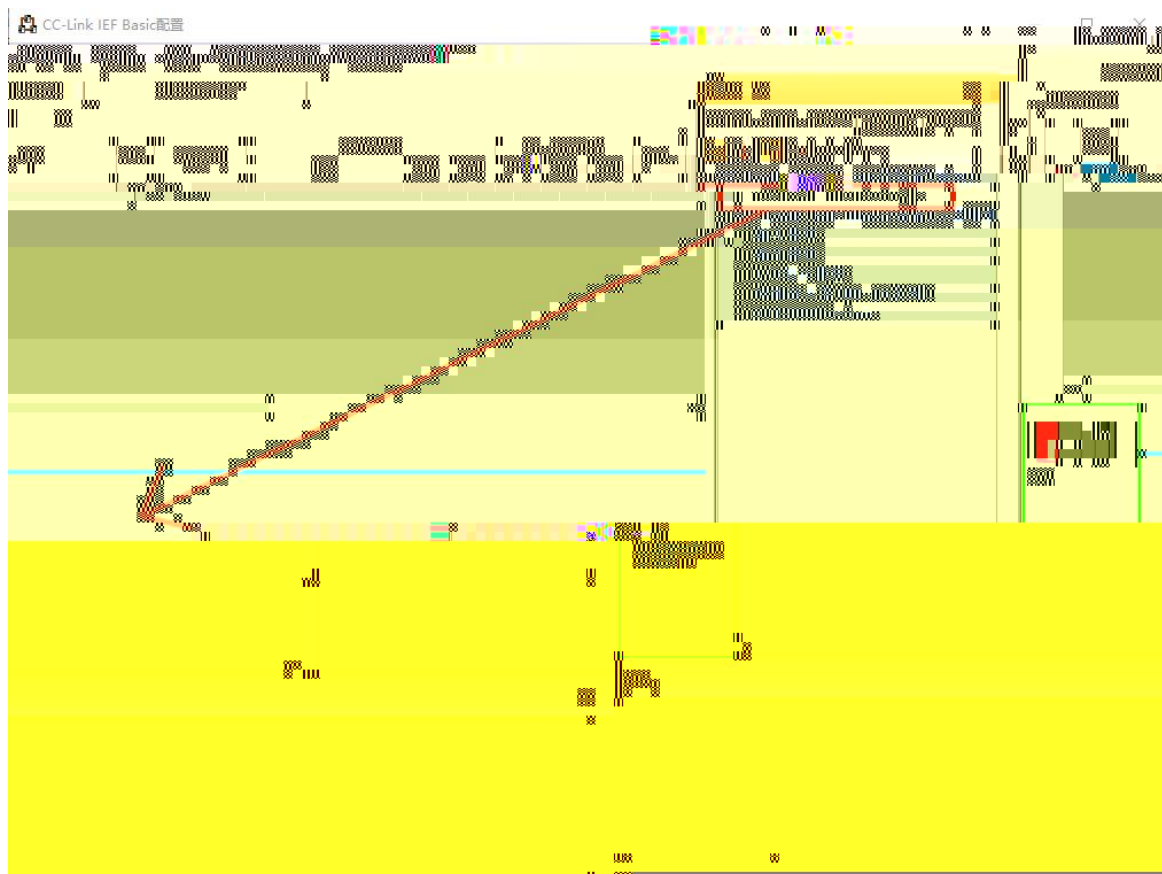

9. CC-Link IEF Basic

×

PLC名设置

PLC系统设置

PLC文件设置

PLC RAS设置

引导文件设置

程序设置

SFC设置

软元件设置

I/O分配设置

内置以太网端口设置

内置I/O功能设置

适配器串行设置

IP地址设置

打开设置

☐ 在以太网配置窗口中设置打开设置

输入格式

16进制数

IP地址

192

168

3

39

子网掩码类型

255

255

255

0

默认路由IP地址

192

168

3

255

通信数据代码设置

☒ 二进制码通信

☐ ASCII码通信

FTP设置

FTP客户端设置

电子邮件设置

DNS设置

时间设置

CC-Link IEF Basic设置

☐ 允许RUN中写入(FTP与MC协议)

☐ 禁止与MELSOFT直接连接

☐ 不响应网络上的以太网内置型CPU的搜索

简单CPU通信设置

IP数据包中继设置

简单CPU通信设置

IP数据包中继设置

必要时设置(默认 / 有更改)

显示画面打印...

显示画面预览

X/Y分配确认

默认

检查

设置结束

取消

